

試験成績表


平成 年 月 日

御中



ニチレキ株式会社

品名 セロシール

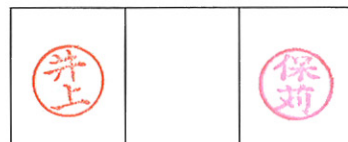

試験項目	社内規格	試験値	試験方法
針入度 (25°C, 円すい針) mm	6以下	3.1	舗装試験法便覧
流動 (60°C, 75°, 5h) mm	5以下	0.5	舗装試験法便覧
結合性 (-17.8°C, 1/2in)	*1	合格	FS・SS-S-164
引張量 (-10°C) mm	3以上	5.6	舗装試験法便覧
密度 g/cm ³	報告	1.05	舗装試験法便覧

備考

- ・舗装設計施工指針の「加熱施工式注入目地材の品質(低弾性タイプ)」および米国連邦規格 (FS・SS-S-164) に適合する
- ・*1 : はく離が生じない